

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000387910**  
для присоединения к электрическим сетям  
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"

**Администрация муниципального образования "Майминский район"**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *электроустановки жилого дома.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *жилой дом, расположенный по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекское сельское поселение, с. Карасук, ул. Заречная, кадастровый номер земельного участка 04:01:030701:386.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15 кВт.*
- 3.а Ранее присоединенная мощность по объекту *отсутствует* кВт.
4. Категория надежности: *Третья.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,23 кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2019г.*
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:  
*Точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.*

<i>Опора (0,4)</i>	<i>Оп №3</i>
<i>Линия (0,4)</i>	<i>ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-21</i>
<i>Ячейка ТП</i>	<i>Присоединение ЛЭП №1</i>
<i>ТП</i>	<i>ТП-1-8-21</i>
<i>Линия (3/6/10)</i>	<i>Л-1-8 Кызыл-Озек</i>
<i>Ячейка ПС</i>	<i>Присоединение Л-1-8 Кызыл-Озек</i>
<i>ПС</i>	<i>ПС «Сигнал» №1</i>
8. Основной источник питания: *ПС "Сигнал" №1.*
9. Резервный источник питания: *отсутствует.*
10. **Сетевая организация осуществляет:**
  - 10.1. Организационные мероприятия:
    - 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
    - 10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.
    - 10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.
  - 10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" для электроснабжения объектов заявителя: *не требуется.*
11. **Заявитель осуществляет:**
  - 11.а. Монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).
  - 11.б. Перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотрит возможность его опломбирования.
  - 11.в. Ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.
  - 11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сет



### 11.2. Требования по проектированию и установке устройств:

11.2.3, Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

Толстых Евгений Владимирович  
«      »                      201 г.



**КРИСТАЛЛ**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРИСТАЛЛ»  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

645100 РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, С. МАЙМИН  
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 33 ОФИС 3  
ТЕЛ. 8 (38844) 22 502  
ИНН/КПП: 0400006310/0400001001

на № \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

Главе Администрации  
МО «Майминский район»  
Птицыну Р.В.

**Заключение**

**О возможности подключения (технологического присоединения)**  
**к водопроводным сетям земельного участка кадастровый номер**  
**04:01:030701:386**  
**расположенного по адресу: Майминский район, Кызыл-Озекское СП**  
**с. Карасук ул. Заречная**

Возможности подключения (технологического присоединения)  
вышеупомянутого земельного участка к существующим водопроводным  
сетям МУП «Кристалл» нет.

/Главный инженер МУП «Кристалл» \_\_\_\_\_ В.Г. Тяменко



Заключение получил \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

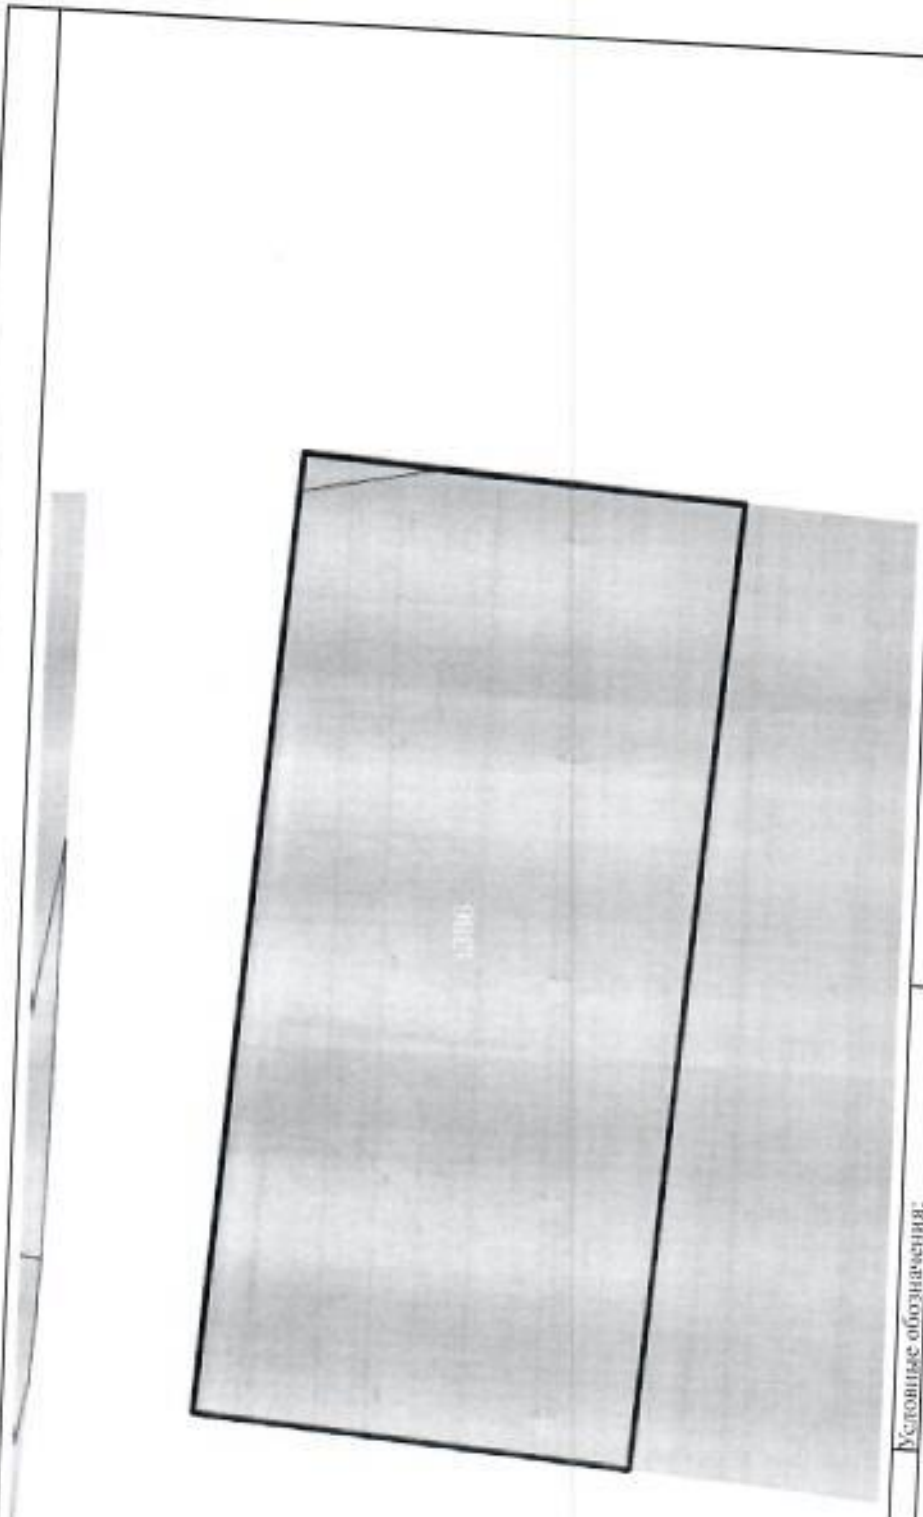


Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.06.2019, поступившего на рассмотрение 24.06.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок				Раздел 1 Лист 1	
Лист №1 Раздел 1		Всего листов раздела 1: 1		Всего разделов: 2	
24 июня 2019г. № КУ/ВИ-001/2019-14266147					
Кадастровый номер:		Всего листов выписки: 2			
Номер кадастрового квартала:		04-01-030701-386			
Дата присвоения кадастрового номера:		04-01-030701			
Ранее присвоенный государственный учетный номер:		10.06.2019			
Адрес (местоположение):		данные отсутствуют			
Площадь, м2:		Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озёское сельское поселение,			
Кадастровая стоимость, руб:		с. Карасук, ул.Заречная			
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:		1398 +/- 13			
Категория земель:		405783.48			
Виды разрешенного использования:		данные отсутствуют			
Статус записи об объекте недвижимости:		Земли населенных пунктов			
Особые отметки:		Для ведения личного подсобного хозяйства			
Получатель выписки:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"			
		Сведения для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.			
		Чичинов Амаду (представитель заявителя),			
		Заявитель: Администрация МО "Майминский район"			

полное наименование должности		полное наименование органа регистрации права	
		М.П.	
		подпись	
		инициалы, фамилия	

Земельный участок			
Лист №1 Раздел 3	Вид объекта недвижимости		
24 июня 2019г. № КУВИ-001/2019-14266147	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 2
Кадастровый номер:			
[04:01:030701:386]			
План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1:400	Условные обозначения:		
полное наименование должности			
подпись			инициалы, фамилия
М.П.			